


ВСТАНОВЛЕНО
рішенням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

від 21.06.2018 № 545

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління
екології та природних ресурсів
Тернопільської обласної державної
адміністрації


Сингалевич О.В.

“20 03 2018 року

М. П.

затвердженням міста
від 20.03.18 №4/409

ПОГОДЖЕНО

Завідувач сектору у Тернопільській
області Державного агентства водних
ресурсів України


Машлянка М.Б.

“21 06 2018 року

М. П.

**ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ
НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ**

затверджені “21” БЕРЕЗНЯ 2018 року

на строк до “ ” 20__ року

Найменування підприємства **Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”**

Реквізити підприємства МФО 338783, ЄДРПОУ 03353845

Код КВЕД 36.00, 37.00

Область, район **Тернопільська область**

Місцезнаходження підприємства **м. Тернопіль, вул. Танцюрова, 7**


Посада й телефон посадової особи, що відповідає за водокористування

(0352) 52-52-20

Головний інженер

Директор КП “Тернопільводоканал”

М. П.

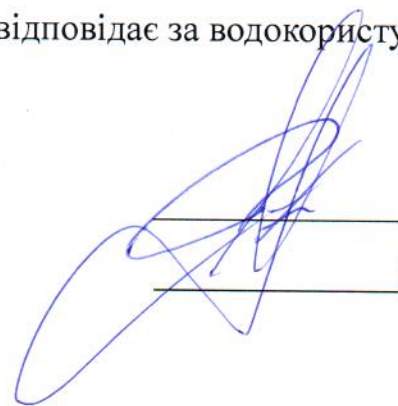
Р.І.Романів

В.А.Кузьма

“21” БЕРЕЗНЯ 2018 року

**Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання
питної води**

№ з/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства	Поточні ІТНВПВ		Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані
		тис.м³ /рік	м³/1000 м³ піднятої води	
1	2	3	4	5
1.ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води				
1	Втрати води підприємства	4 346,51	280,00	
1.1	Витоки питної води	3 235,62	208,44	
1.1.1	витоки при підйомі та очищенні	0,00	0,00	
1.1.2	витоки води з трубопроводів при аваріях	358,74	23,11	
1.1.3	сховані витоки води з трубопроводів	1 678,22	108,11	
1.1.4	витоки води з ємнісних споруд;	97,36	6,27	
1.1.5	витоки води через нещільності арматури	1 096,81	70,66	
1.1.6	витоки води на водорозбірних колонках	4,49	0,29	
1.2	Необліковані втрати питної води	1 110,89	71,56	
1.2.1	втрати води, які не зареєстровані засовами вимірювальної техніки	776,20	50,00	
1.2.2	втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води	131,83	8,49	
1.2.3	втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі	168,65	10,86	
1.2.4	технологічні втрати води на протипожежні цілі	34,21	2,20	
2	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві	820,91	52,88	
2.1	Технологічні витрати на виробництво питної води	308,08	19,85	
1) при водозаборі з поверхневих джерел:		0	0	

2.1.1	витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів	0	0	
2.1.2	витрати води на промивку швидких фільтрів	0	0	
2.1.3	витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання	0	0	
2.1.4	інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні	0	0	
2) при водозаборі з підземних джерел:		308,08	19,85	
2.1.5	витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води	59,29	3,82	
2.1.6	витрати на промивку фільтрів знезалізнення	246,94	15,91	
2.1.7	витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення – пом'якшення, зворотного осмосу)	0,00	0,00	
2.1.8	витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії	1,86	0,12	
2.1.9	витрати при використанні спеціальних методів очищення води	0,00	0,00	
2.2	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води	456,50	29,41	
2.2.1	витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж	278,43	17,94	
2.2.2	витрати води на власні потреби насосних станцій	12,42	0,80	
2.2.3	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води	165,66	10,67	
2.3	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах	3,98	0,26	
2.4	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників	3,32	0,21	
2.5	Витрати води на утримання зон санітарної охорони	49,02	3,16	
ІІ.ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод				
3	Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві	164,50	10,04	

3.1	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод	28,07	1,71	
3.2	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів	1,17	0,07	
3.3	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах	3,27	0,20	
3.4	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства	5,70	0,35	
3.5	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані	126,29	7,71	
РАЗОМ	Втрати та витрати у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води	5 167,42	332,88	
	Витрати у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води	164,50	10,60	
Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000 м³ піднятої води		5 331,91	343,48	