



Звіт
про результати діяльності відділу ВКМ
КП «Тернопільводоканал»
за 2019 рік



Відділ водопровідно-каналізаційних мереж

Відділ водопровідно-каналізаційних мереж (ВКМ) є структурним підрозділом КП «Тернопільводоканал».

В відділі працює 39 чол. (по штату - 57 чол.), в тому числі: начальник відділу, 7 майстрів, інженер та 29 чол. слюсарів АВП.

Працює 7 аварійних бригад, з них 4 бригади на водопровідних мережах, 3 бригади на каналізаційних мережах.

Основними видами діяльності відділу є:


- забезпечення оперативного реагування по виконанню робіт з **ліквідації пошкоджень на водопровідно — каналізаційних мережах;**
- **заміна водопровідно-каналізаційних мереж та вводів.**
- **виконання благоустрою** після ліквідації пошкоджень;
- ремонт та заміна **запірної арматури;**
- ремонт та заміна **пожежних гідрантів;**
- **ремонт водопровідно — каналізаційних колодязів;**
- **прочистка заторів** на каналізаційних мережах та **промивання мереж гідромашиною;**
- ремонт **колонок — качалок;**
- виконання **робіт з додаткових послуг.**

Відділ ВКМ обслуговує :



**357,5 км- водопровідних
мереж**

**290,7 км - каналізаційних
мереж**

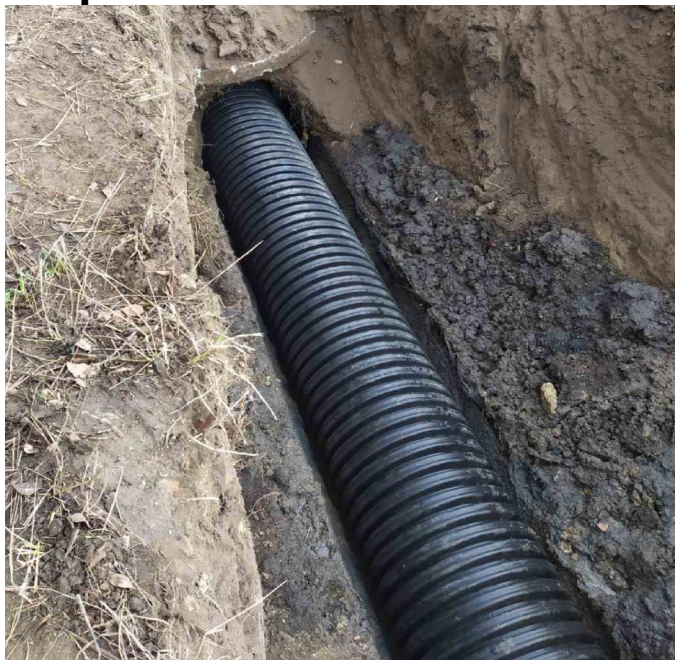


61 шт - колонок-качалок



556 шт - пожежних гідрантів



Заміна водопровідних мереж

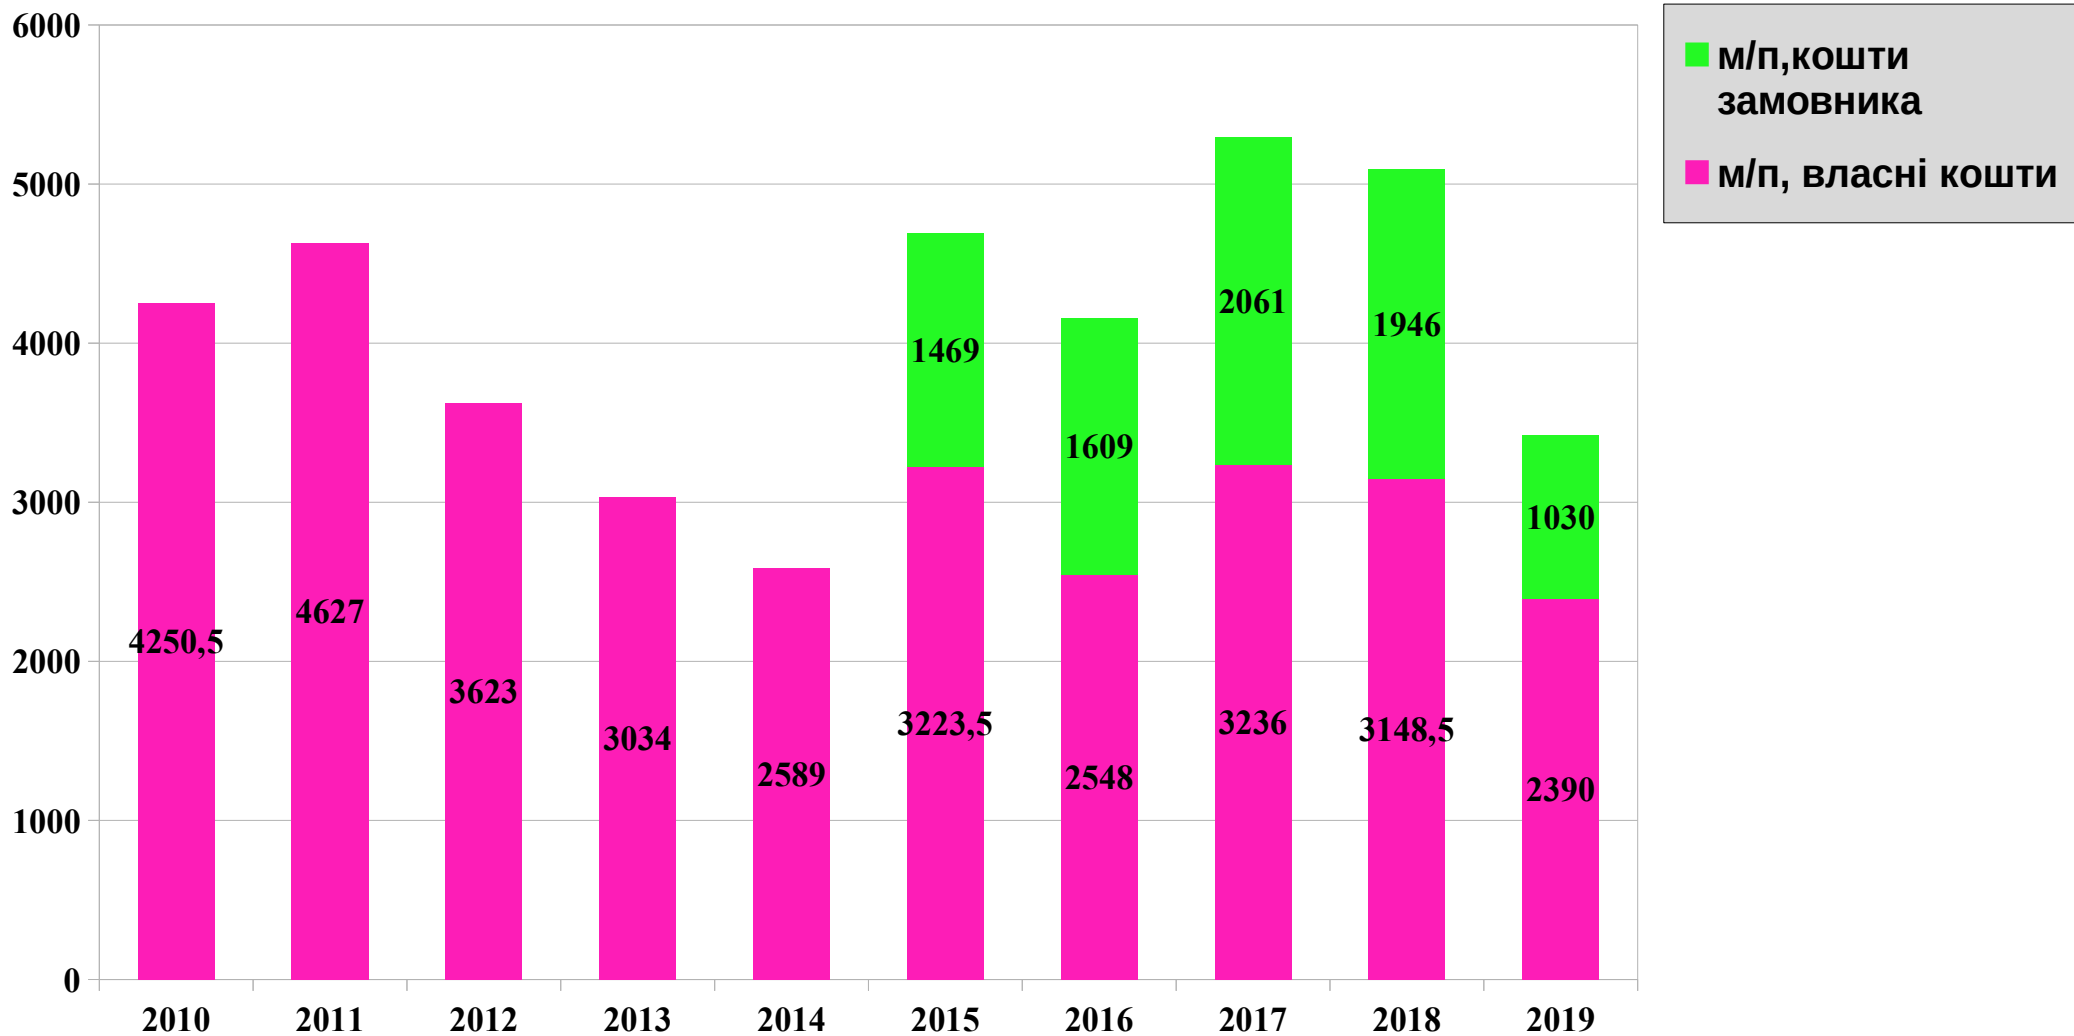











Заміна водопровідних вводів

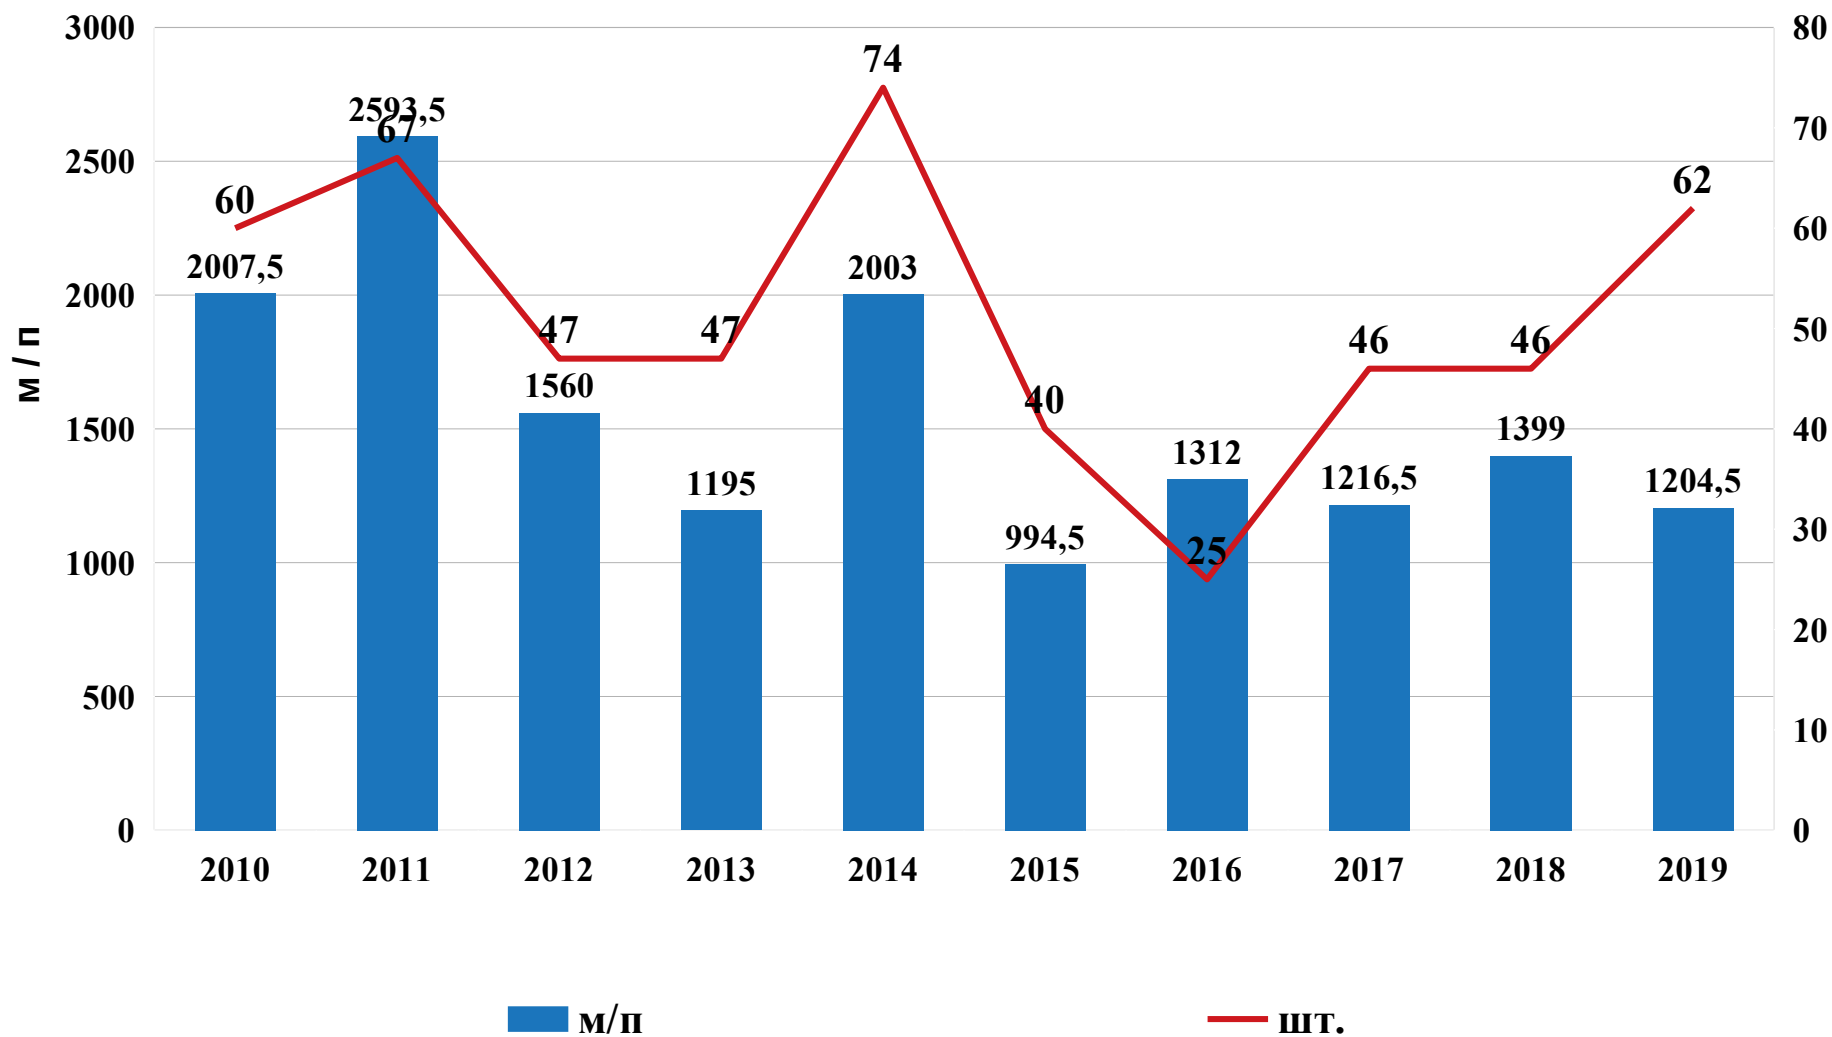

- Водопровідних вводів — замінено на ПЕ в період з 2010-2019 рр. - 514 шт.
За період з 2006 р. по 2019 р. - 673 шт.




Заміна водопровідних мереж та вводів

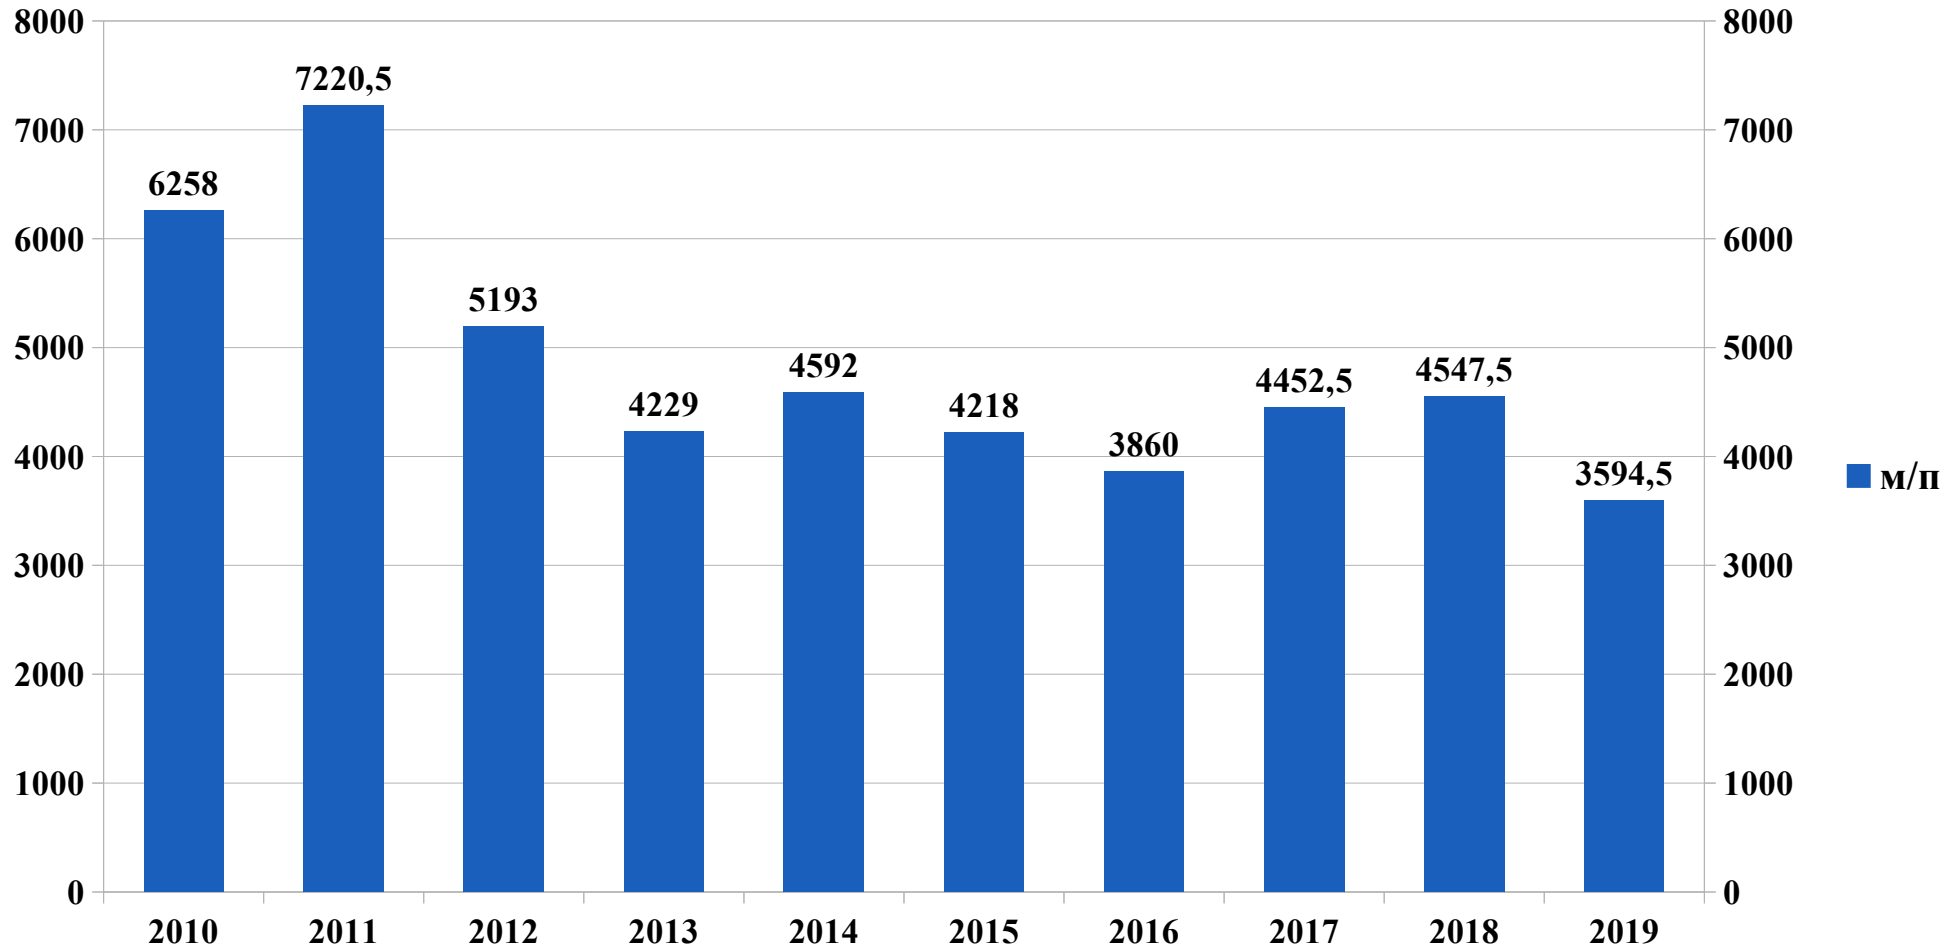

- Станом на 01.01. 2020 р. на балансі КП «Тернопільводоканал» перебуває 357,5 км водопровідних мереж. З них замінено на ПЕ в період з 2005 р. по 2019р. - 62,6 км. (~17,5%)



Аварійність на водопровідних мережах

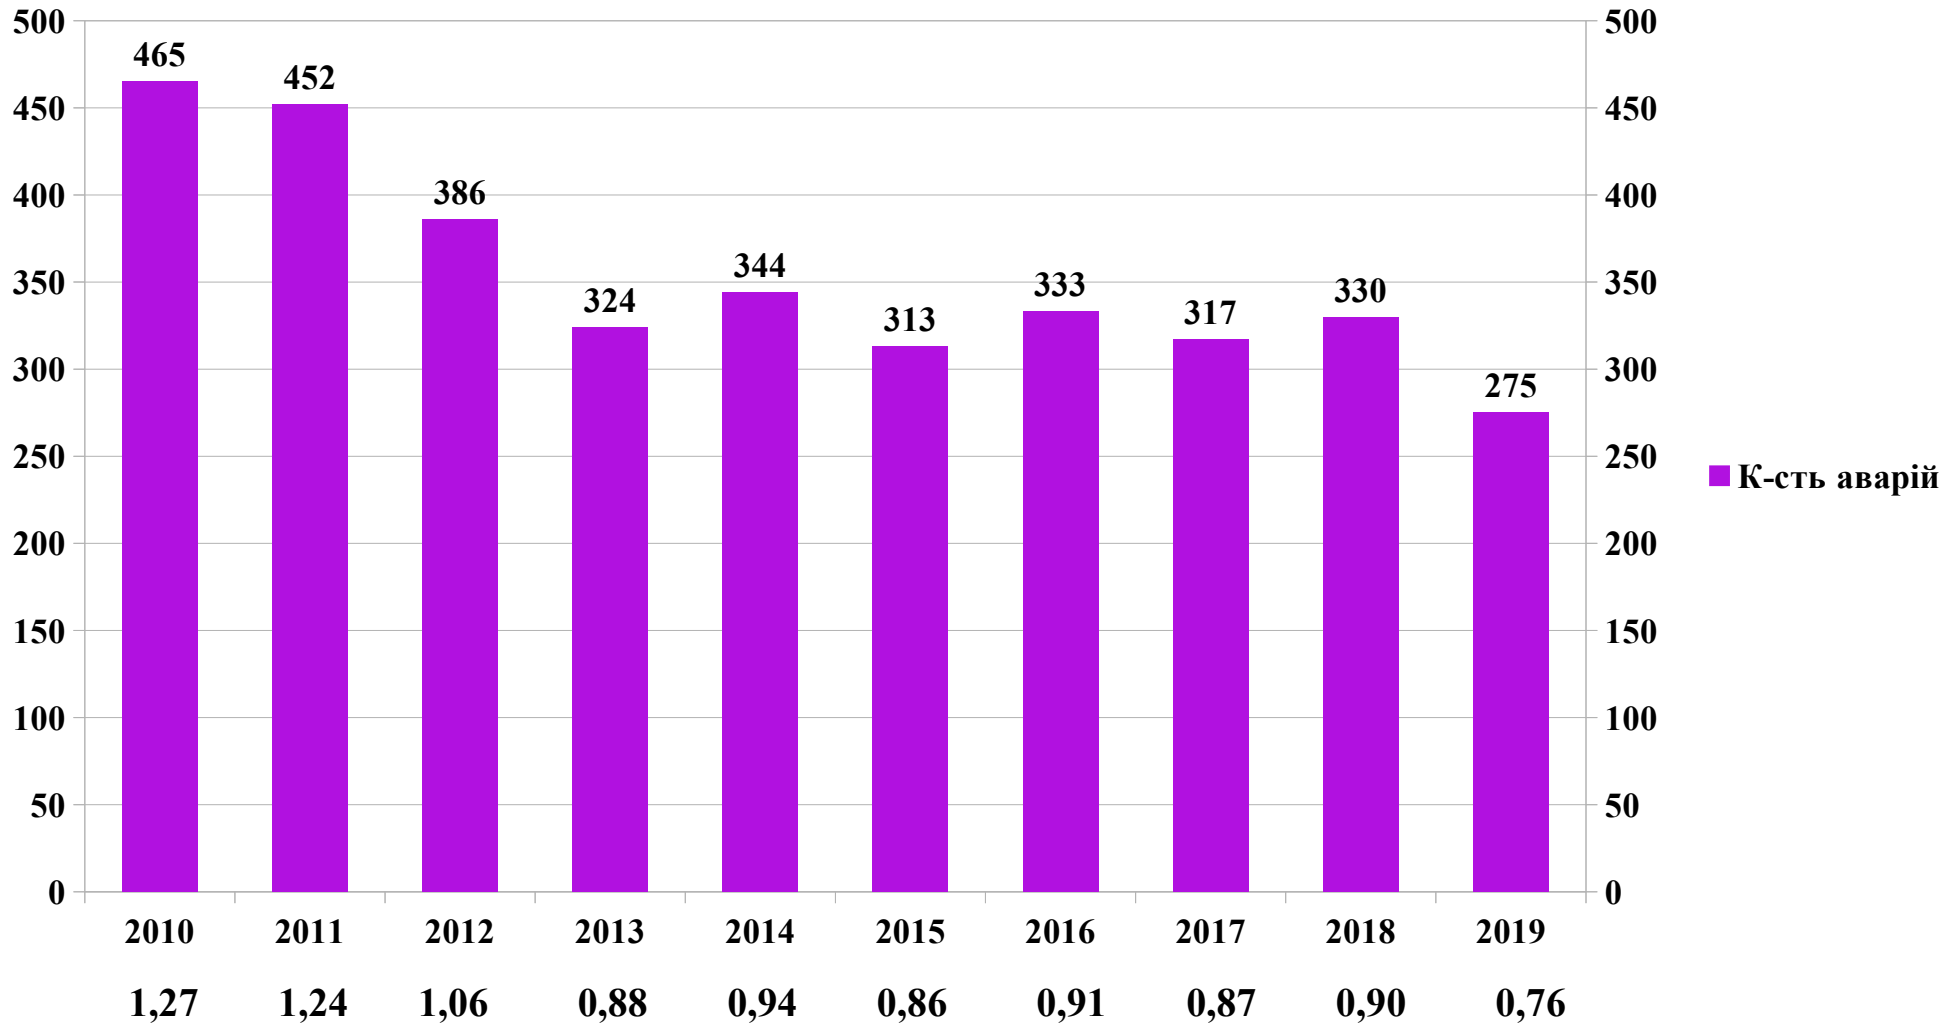


Крім того, ліквідовано пошкодження на мережах абонентів - 40 шт.







Заміна запірної арматури

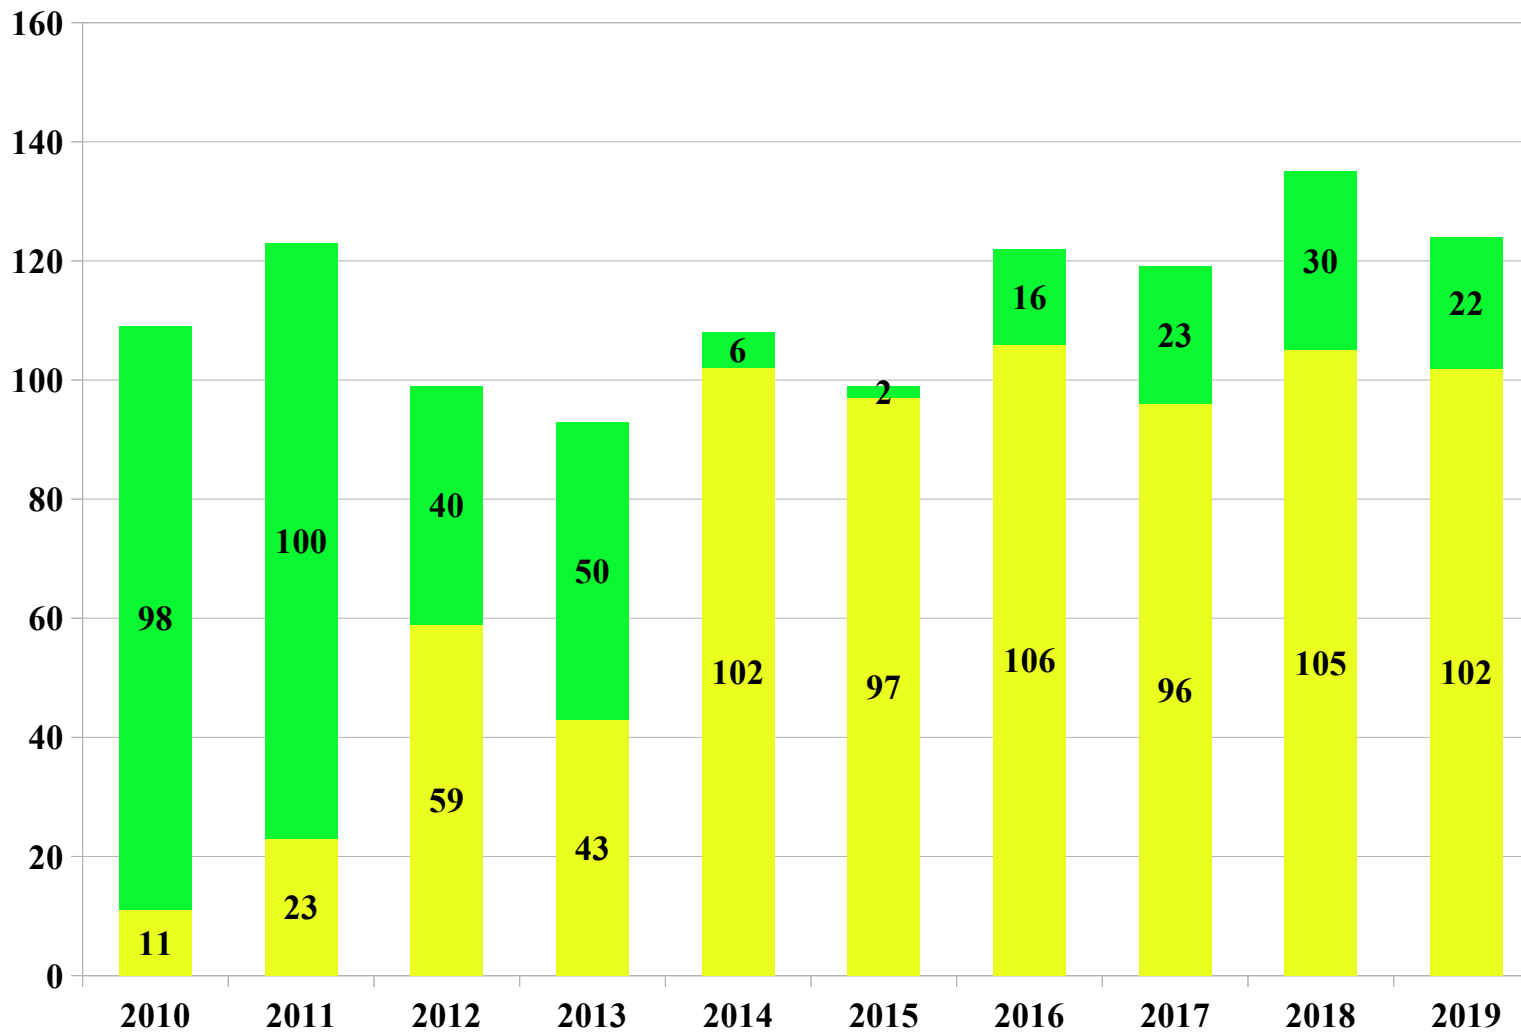

■ шт., заміна запірної арматури
■ шт., заміна запірної арматури на Hawle




- Замінено засувок на HAWLE в період з 2010 р. по 2019 р. - 764 шт.





Заміна пожежних гідрантів

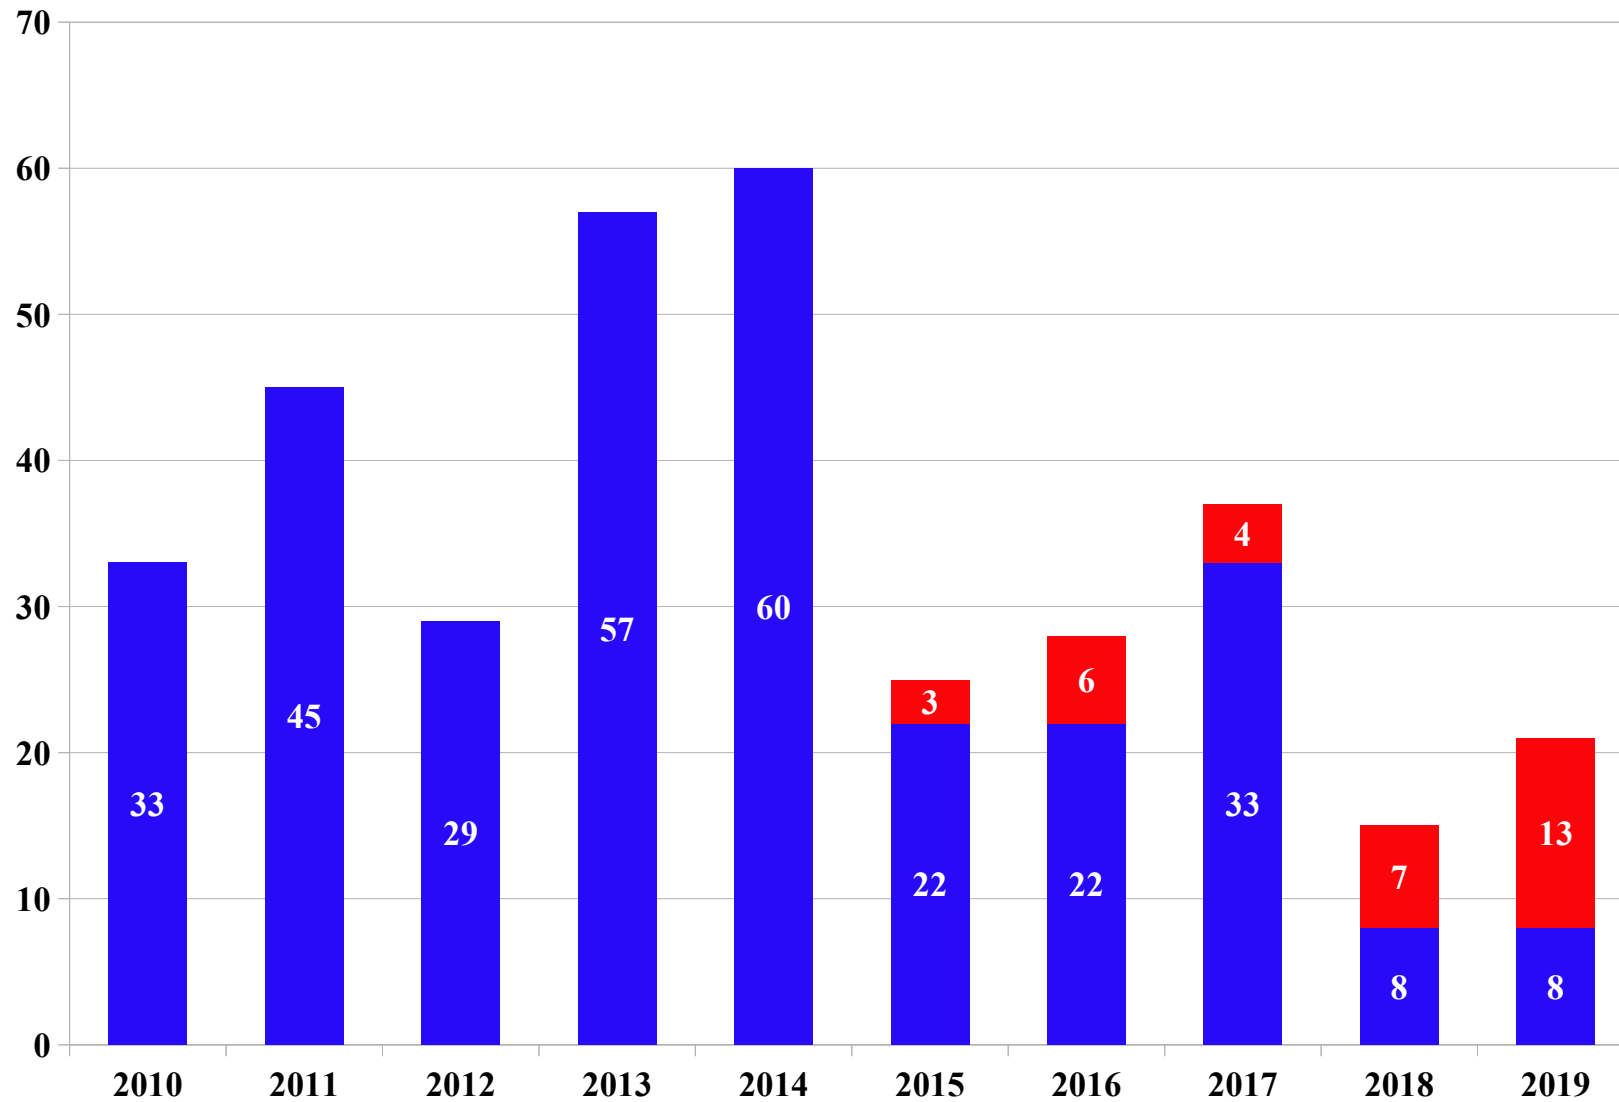

■ шт., заміна пожежних гідрантів на HAWLE

■ шт., заміна пожежних гідрантів




- Замінено пожежних гідрантів на HAWLE станом на 31.12.2019 р — 6 шт надземних, 27 шт підземних






Ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів

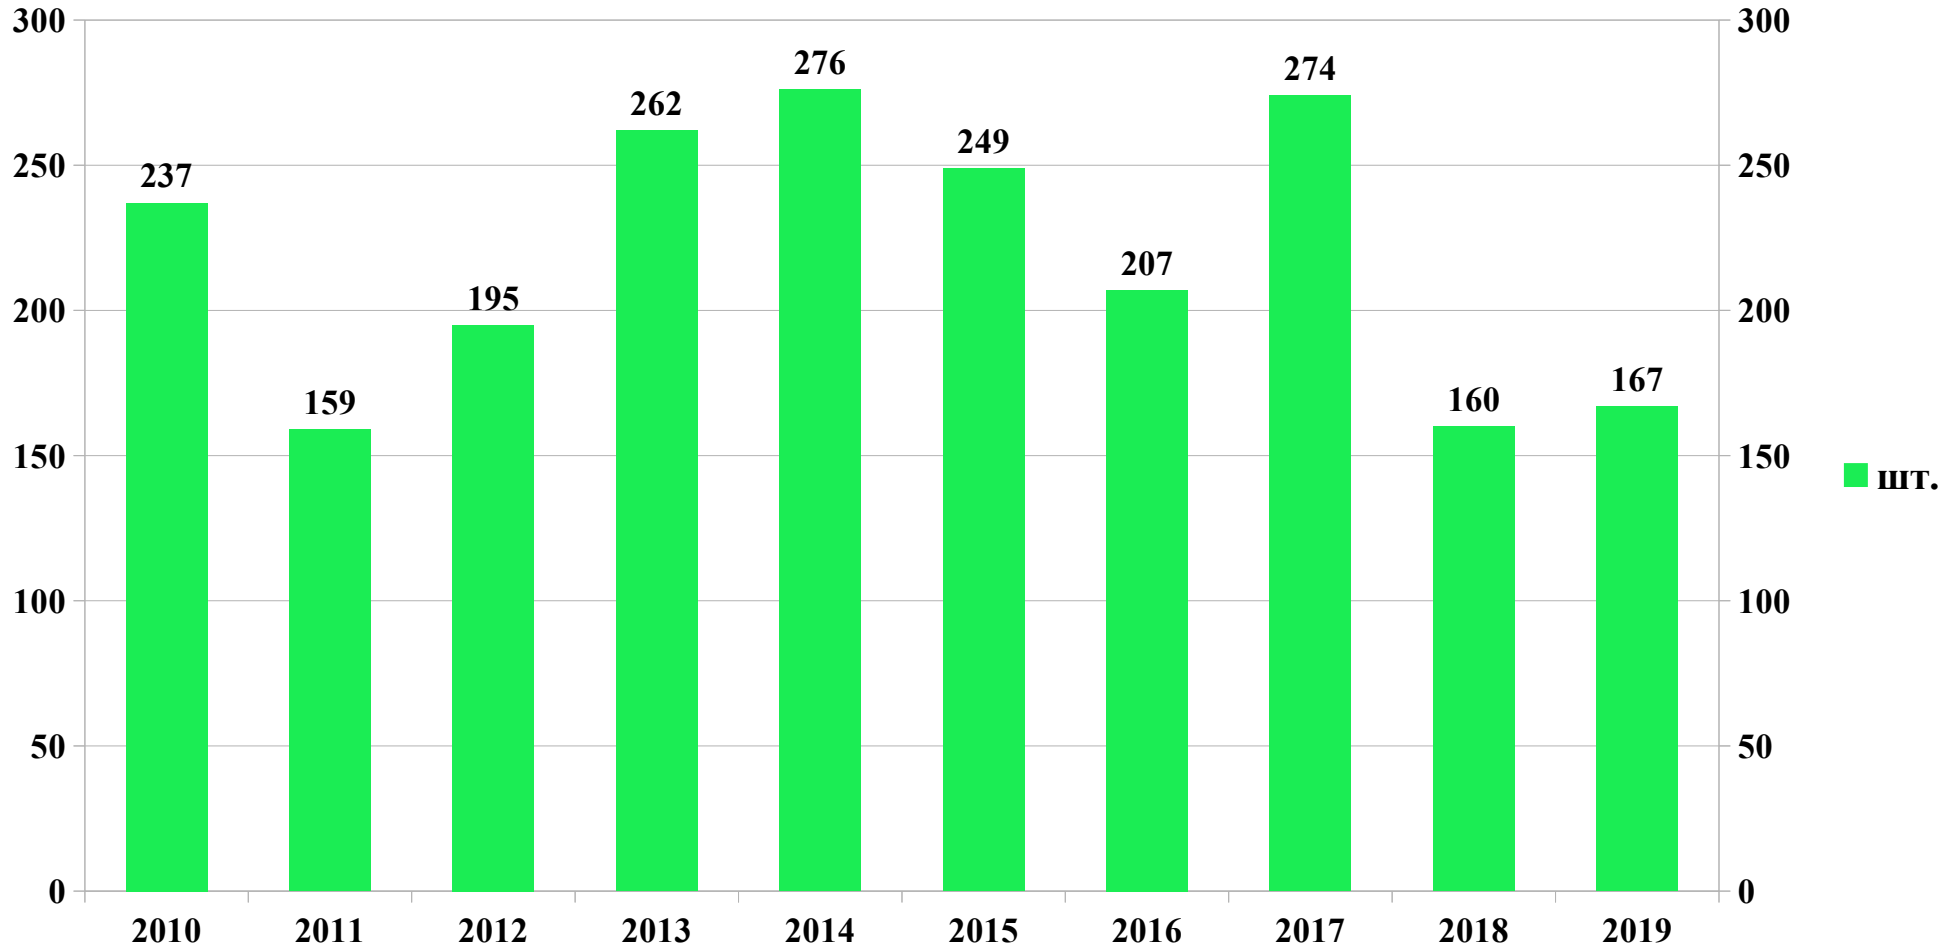






Заміна каналізаційної мережі

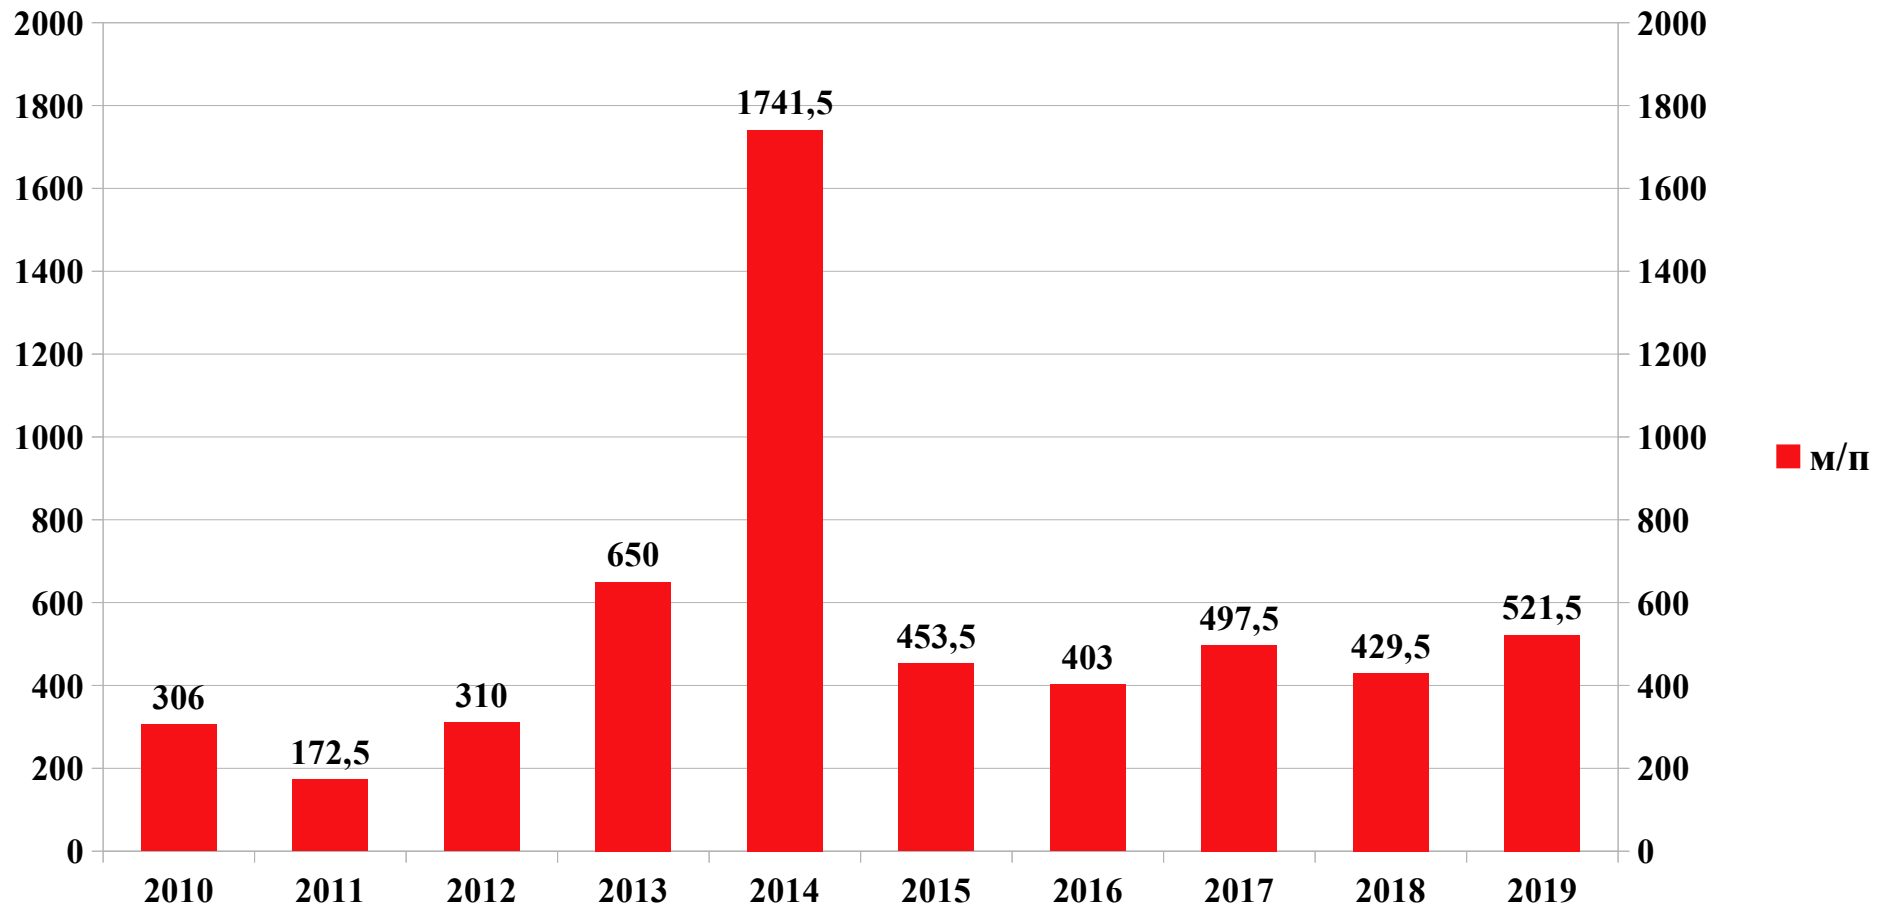


- Станом на 01.01. 2019р. на балансі КП «Тернопільводоканал» перебуває 290,7 км каналізаційних мереж. З них замінено на ПВХ та КОРСИС в період з 2006 р. по 2019 р. - 4 963,5 км. (~1,71%)

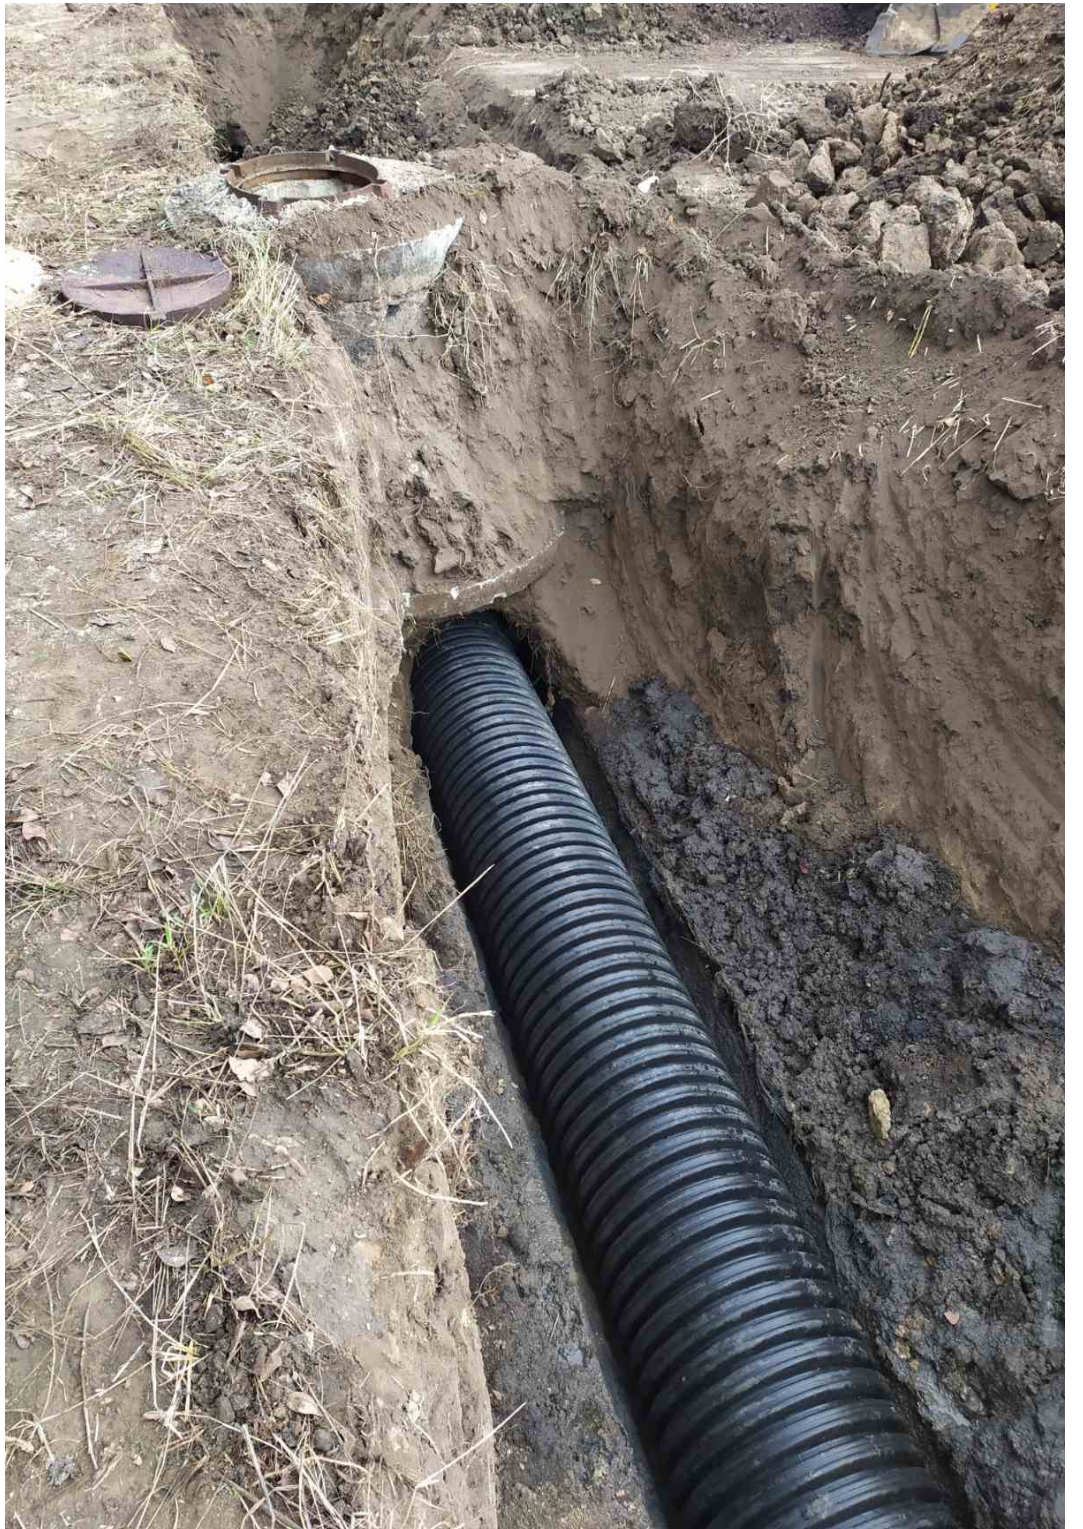




Прочищення заторів на каналізаційних мережах

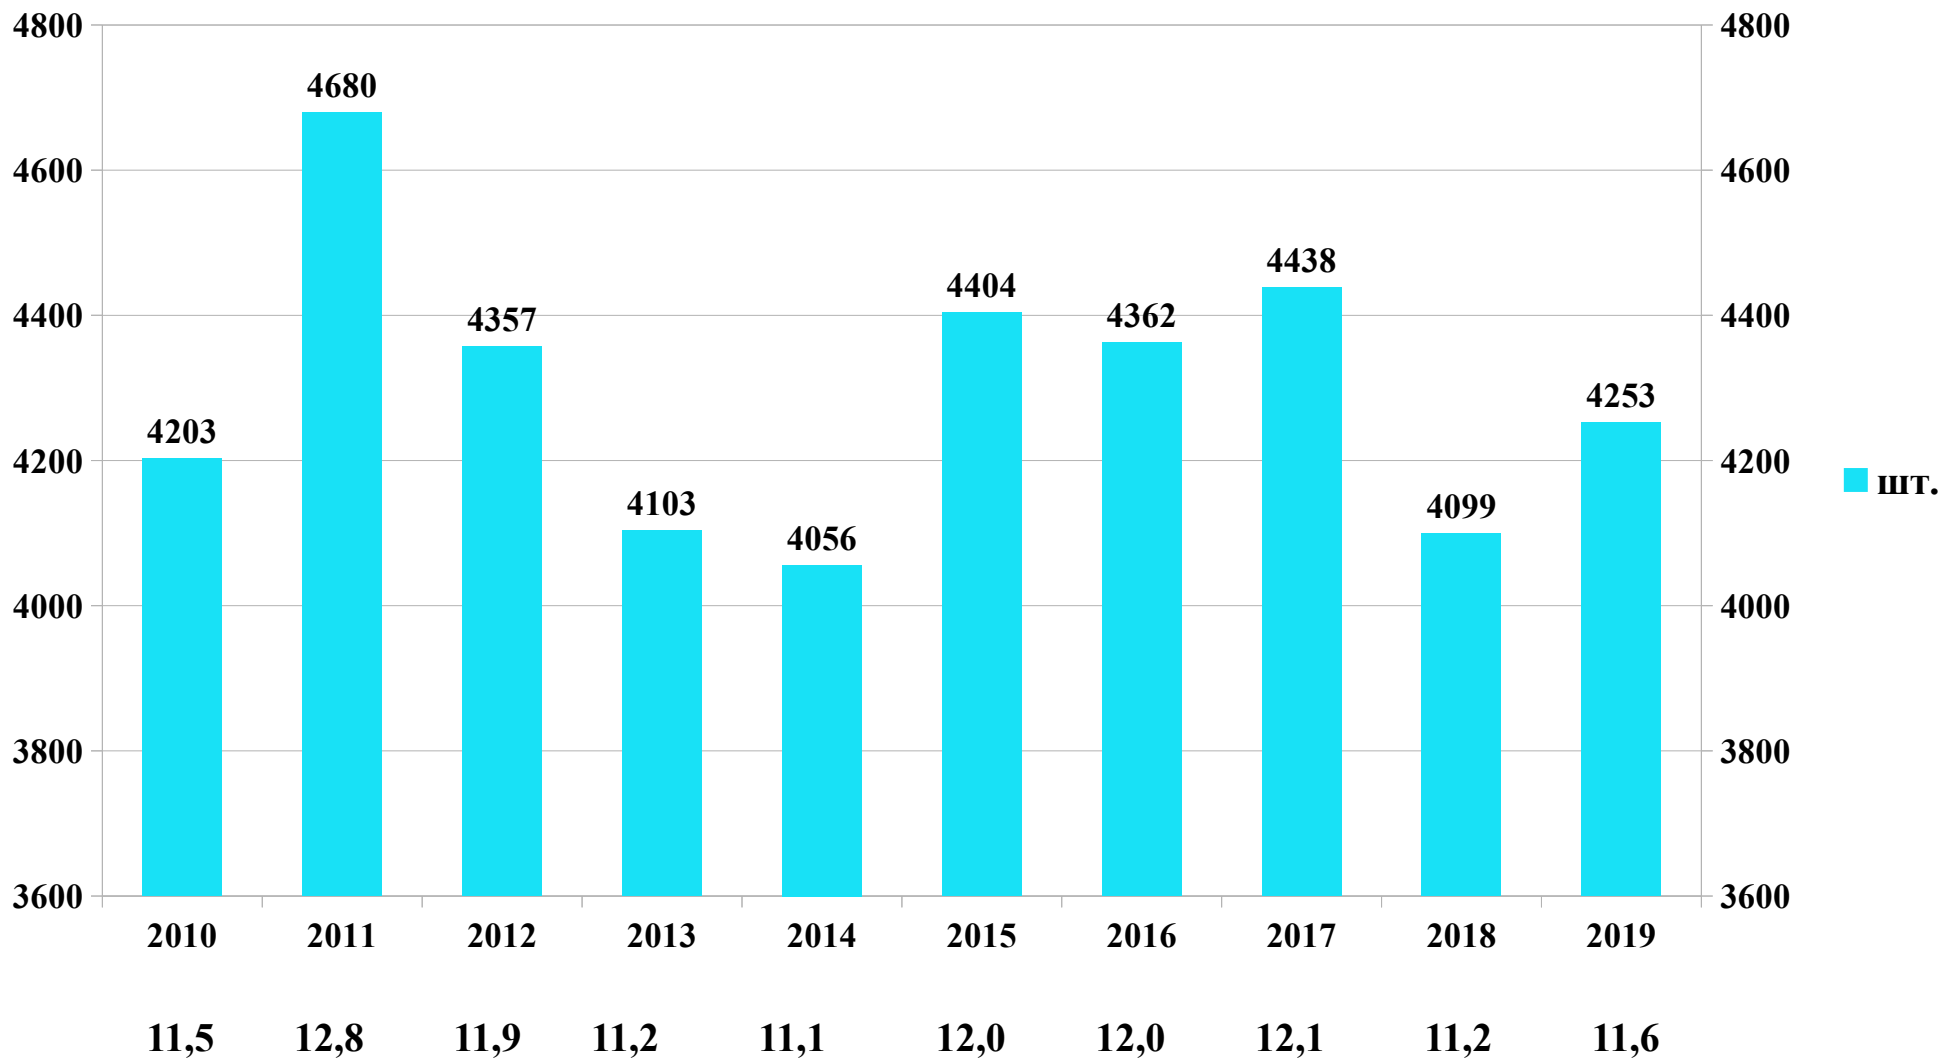



Прочищення заторів на каналізаційних мережах гідромашиною

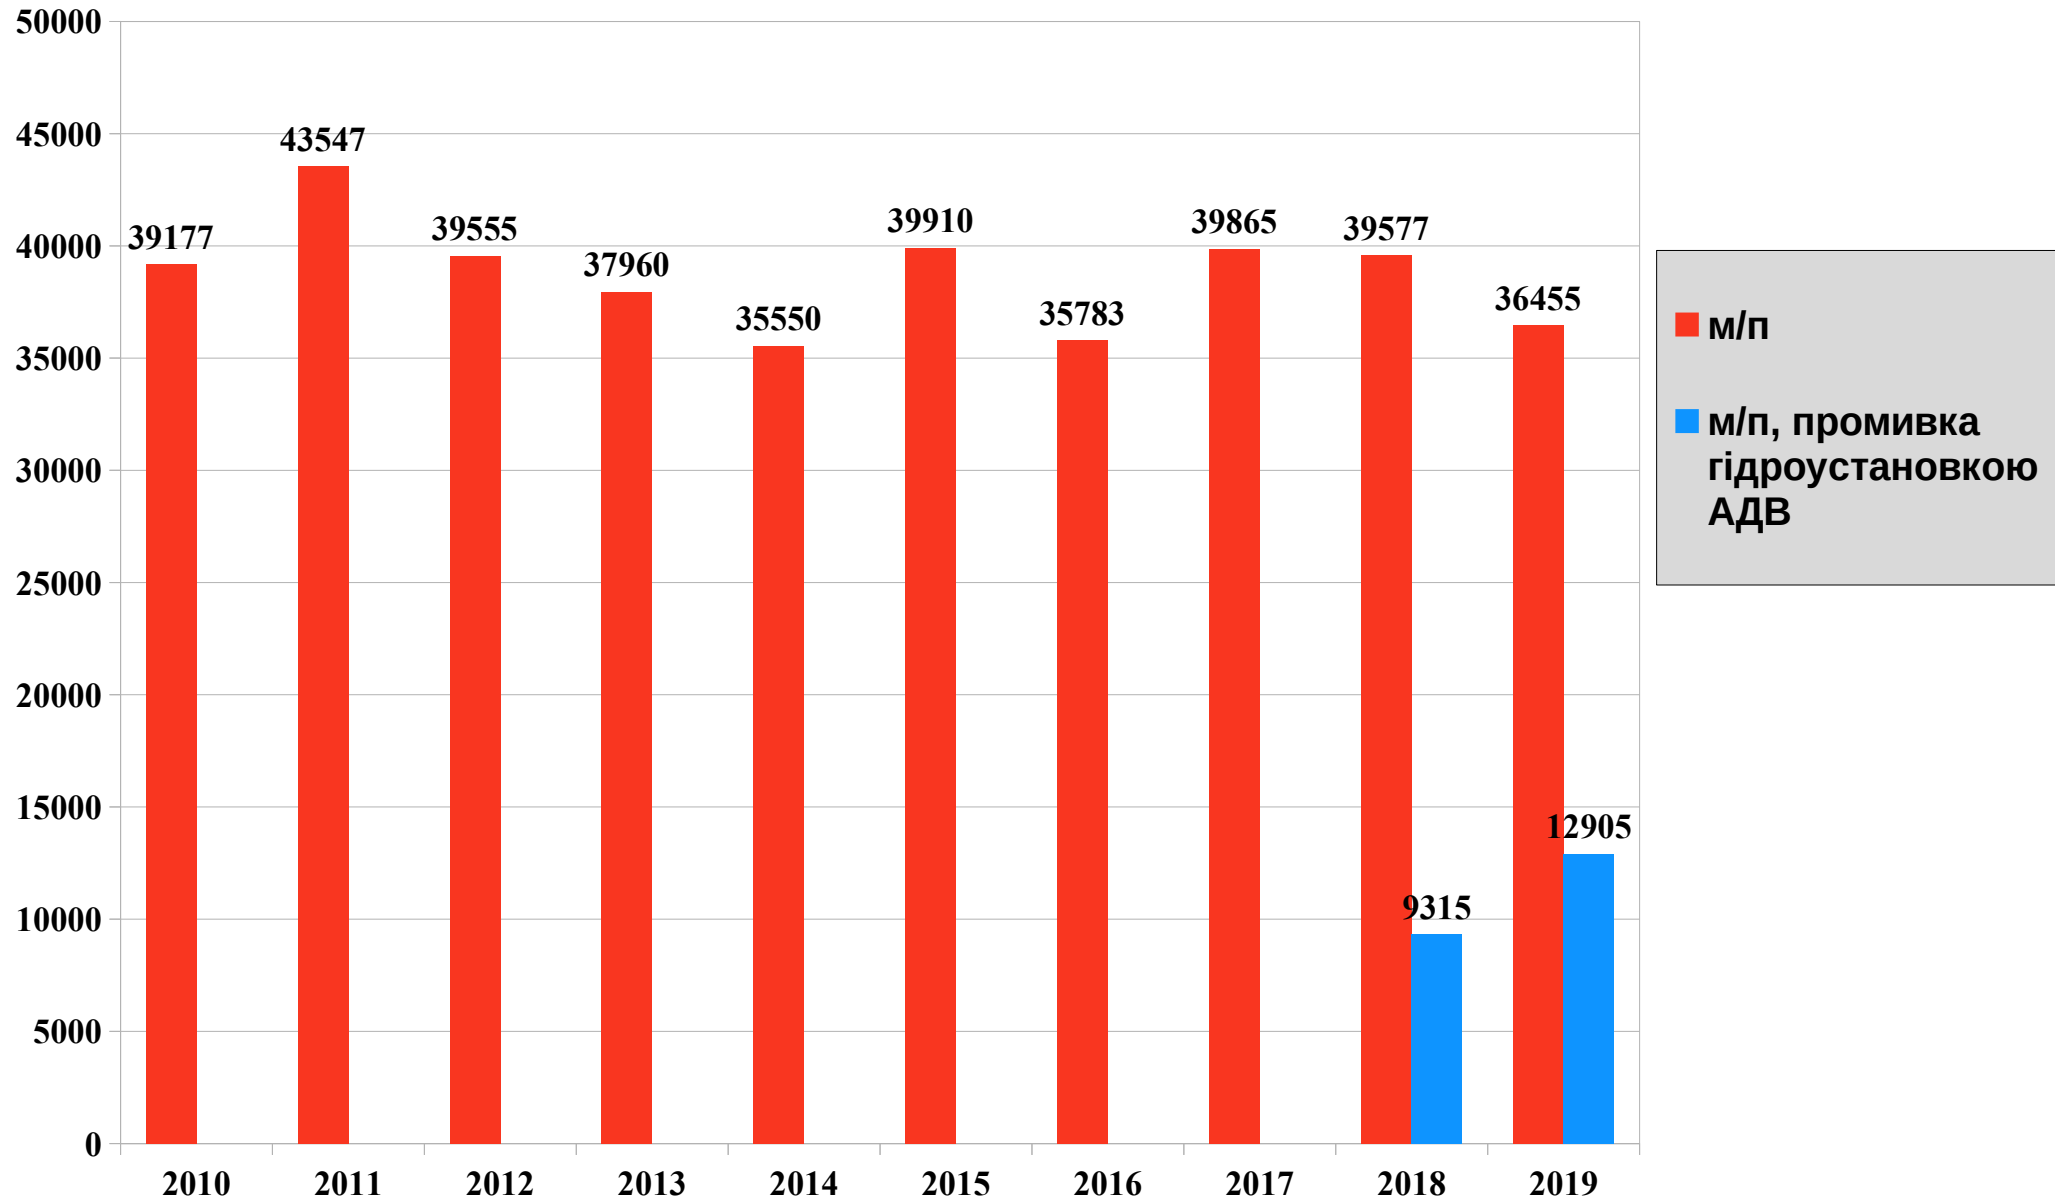



Об'єкт 2 «Реконструкція розподільчої мережі виходу з ВНС №4 по вул.15 Квітня в м.Тернополі»

Початок робіт 25.05.2019 року Завершення робіт 28.10.2019 року

Даним заходом виконані роботи, а саме:

- Заміна ділянки водопроводів розподільчої мережі DN 500, PN16 Бар — 286м та DN 300, PN16 Бар — 18,5м.
- Встановлення клинових засувок DN 300, PN10 Бар— 3 шт.
- Встановлення клинових засувок DN 500, PN10 Бар— 13 шт.
- Встановлення приладів обліку DN 500 — 4 шт.
- Встановлення приладу обліку DN 300 — 1 шт.
- Встановлення регуляторів тиску DN 100, PN16 Бар— 2 шт.
- Встановлення регуляторів тиску DN 150, PN16 Бар— 2 шт.







Регулятор тиску



Об'єкт 4 «Реконструкція напірного колектора DN600 від КНС №7 по вул.Галицька до камери переключення по вул.Коновальця в м.Тернополі»

Розпочато роботи 07.10.2019 року планується завершення 15.02.2020 року.

Даним заходом передбачено прокладання напірного колектора DN 600, PN16 Бар відкритим способом — 1076,5м.

Станом на 31.12.2019 року прокладено напірного колектора DN 600, PN16 Бар відкритим способом— 705м.

